


Container-Entfeuchtung

2016 by Stephan Mischnick

Sh 10²⁰
14.11.16

②

Schaltungsprinzip

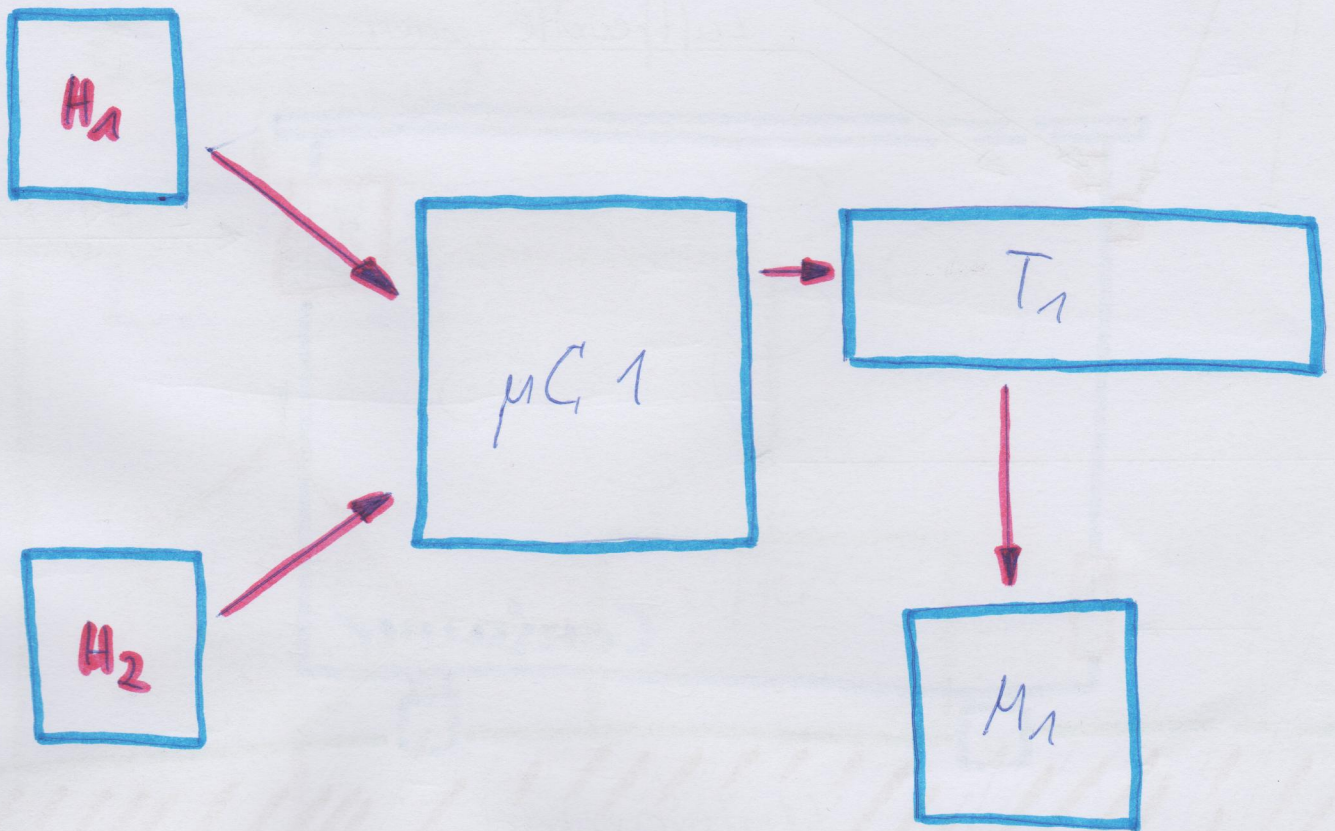

Legende:

H_1 = Außenfühler, kapazitiv

H_2 = Innenfühler, kapazitiv

$\mu C 1$ = ~~Micro~~ Mikrocontroller PICAXE 08M2

T_1 = Leistungsteil, IGBT oder Darlington


M_1 = Lüfter, Coolermaster mit Kugellager

14.11.16

m²h

Sn


Schaltungsdetails

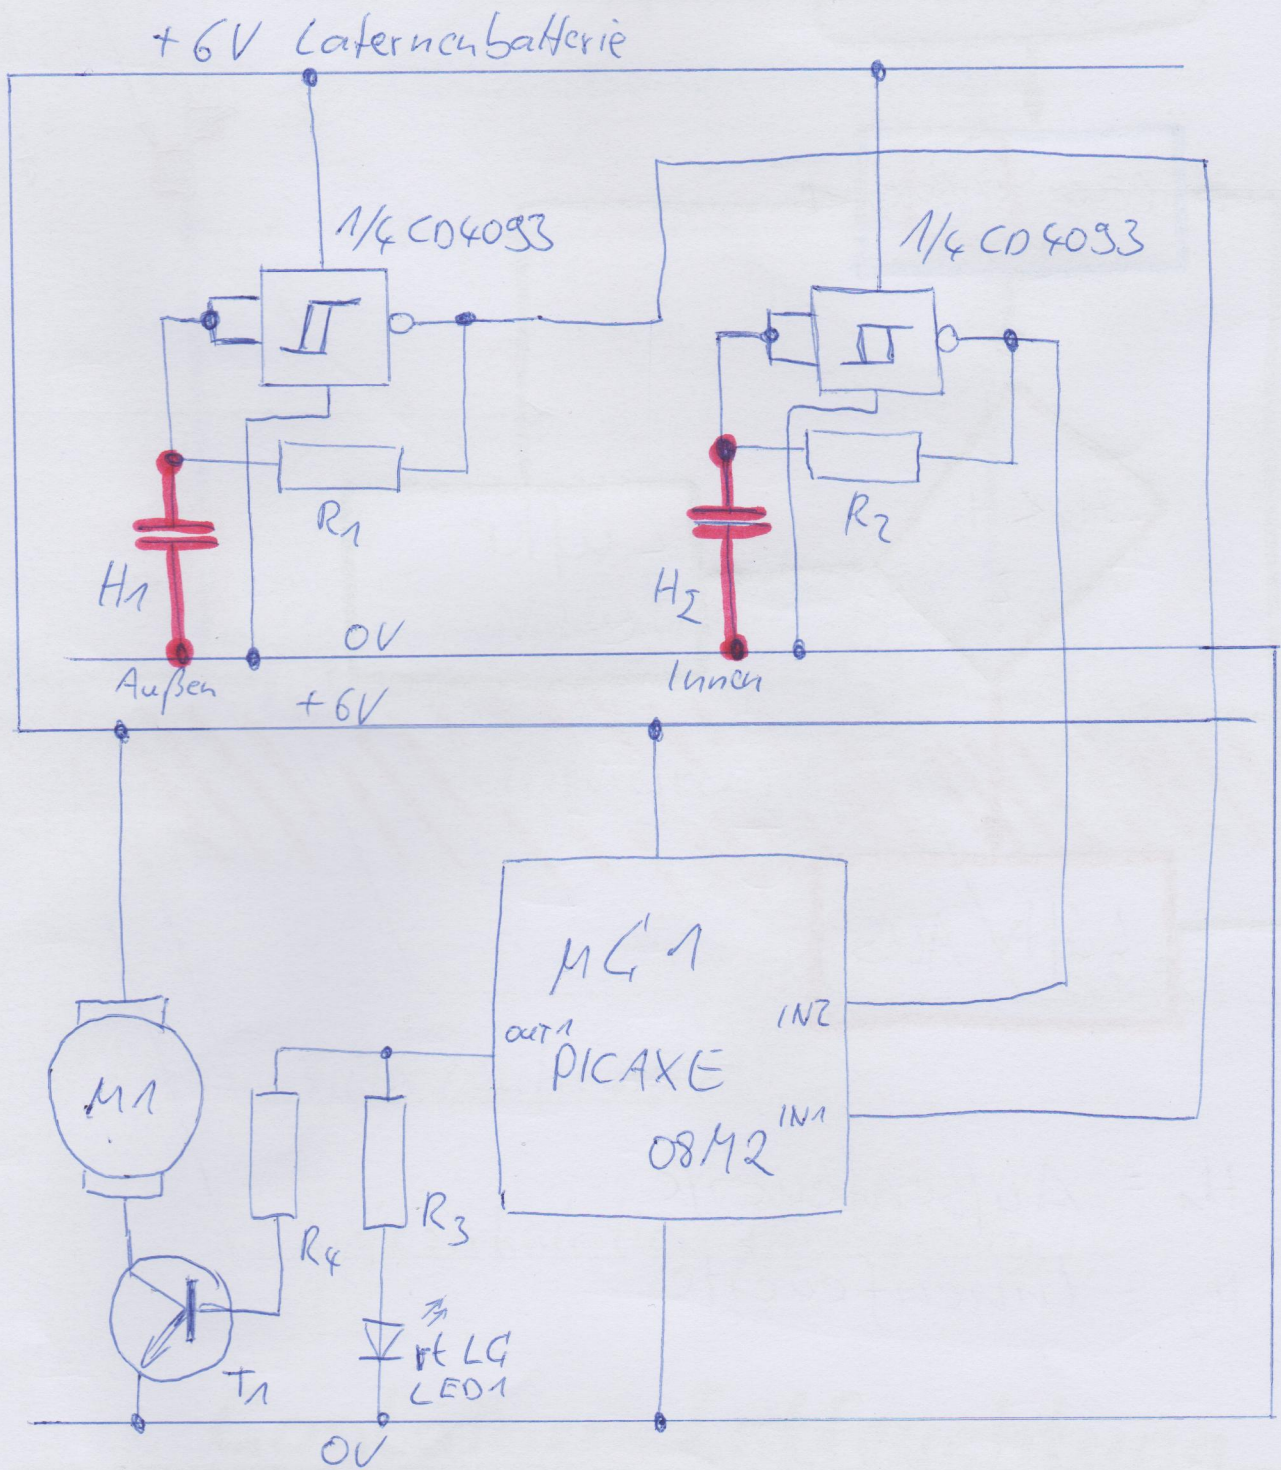

14.11.16
Sh 12^{30h}

4

Flussdiagramm

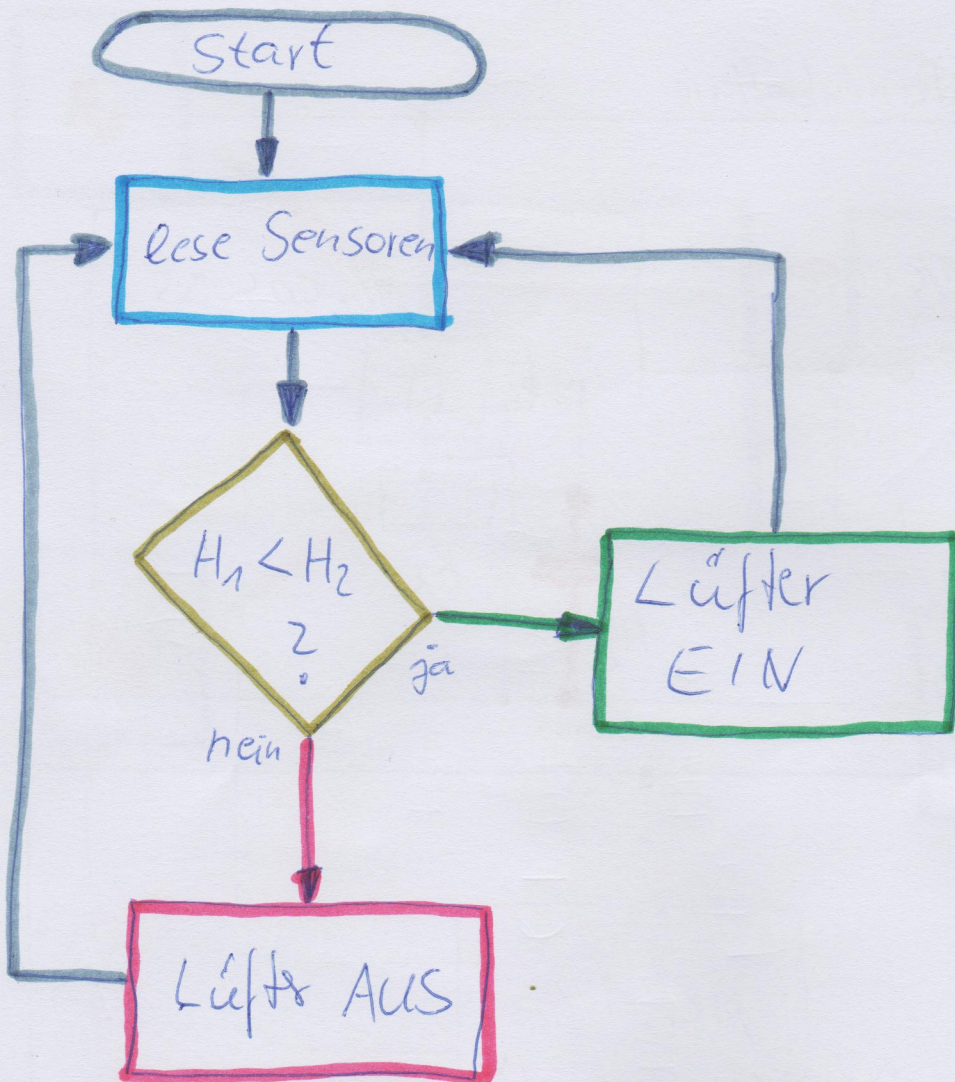

H_1 = Außenfeuchte

H_2 = Innenfeuchte

14.11.16

Sp 12^{5/6}